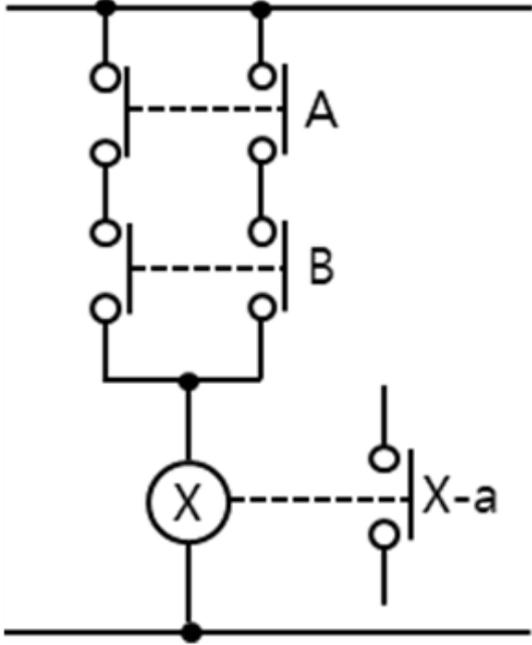
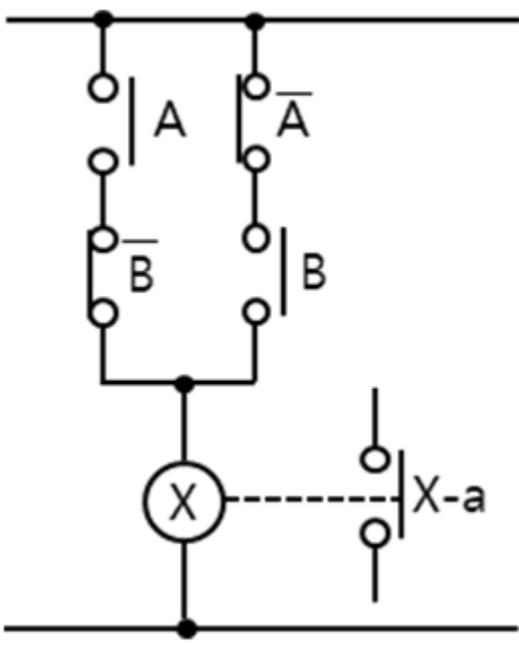


위치	오류유형	수정 전	수정 후
101~101p (6)의 2	개념,공식-설명	<p>(6) 배타적 OR회로 ② 유접점 논리회로와 논리기호</p> 	<p>(6) 배타적 OR회로 ② 유접점 논리회로와 논리기호</p> 
253~253p 핵심이론 02	해설	<p>(1) 자동화재탐지설비 수신기의 설치기준 ① 4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것</p>	<p>① 삭제&lt;2022. 5. 9.&gt; ※ 관련 문제로는 p257 핵심예제 2-1, p309 62, p417 78, p461 76, p544 75, p564 74가 해당하며 개정으로 인해 더 이상 성립하지 않는 문제입니다.</p>
		수정 사유	화재안전기준(NFSC 203) 개정(2022.5.9.)

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.