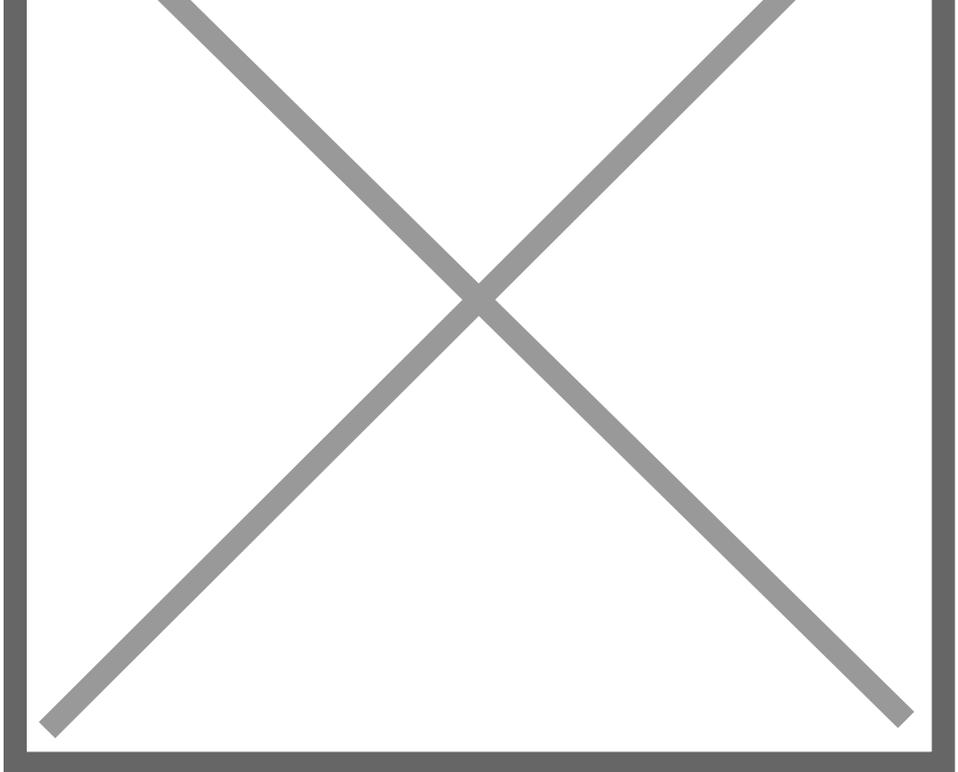
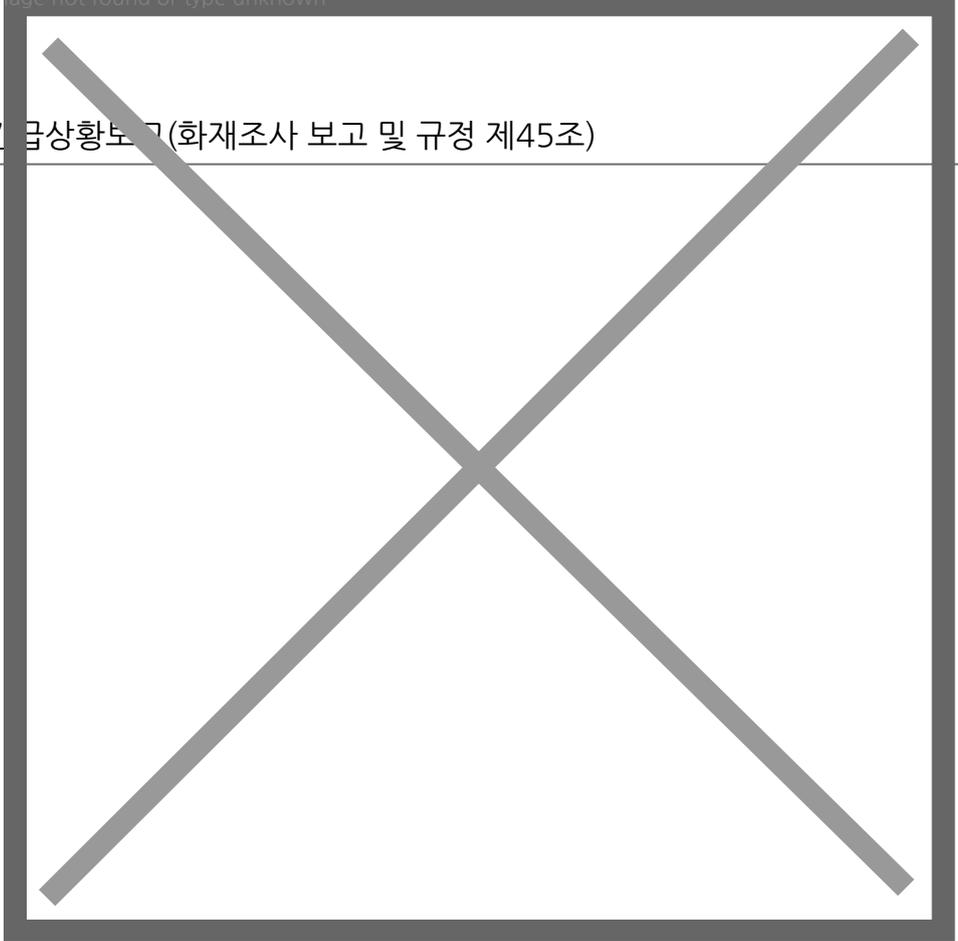


위치	오류유형	수정 전	수정 후
8~8p 11~11줄 8페이지 하단 예제문제 정답	정답	④	①
34~34p 표 안	문제-본문	예제문제 [해설] B급 : 특수인화물, 등유, 경유, 가솔린, 알코올 등	예제문제 [해설] C급 : 전기실, 발전실, 가전용품, 변압기 및 송전실 등
35~35p	개념,공식-설명	부분소 - 대상물이 30% 이상 70% 미만 소실된 화재	부분소 - 대상물이 30% 미만으로 전소 및 반소에 해당하지 않는 화재
667~667p	개념,공식-설명	화재조사 보고 및 규정, 화재증거물 수집관리규칙	화재조사 및 보고규정, 화재증거물 수집관리규칙
669~669p	개념,공식-설명	<p>㉔ 다음 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다. (화학적인 폭발현상은 제외)</p> <p>첫째 : 일반적인 사회의사에 반하여 발생한 연소현상</p> <p>둘째 : 소화할 필요가 있는 연소현상</p> <p>셋째 : 소화시 소방시설 등 이와 동등한 물건을 사용할 필요가 있는 연소현상</p>	<p>㉔ 다음 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.</p> <p>첫째 : 인간의 의도에 반하여 또는 방화에 의하여 발생하여야 한다. 즉, 사회일반의 의사에 반하여 발생하고 연소 확대되어야 한다.</p> <p>둘째 : 소화의 필요가 있는 연소 현상이거나 소화를 필요로 하지 않지만 화학적인 폭발이어야 한다. 연소 확대의 위험성이 있다는 것과 화학적인 폭발로 피해가 유발되어야 한다(물리적인 폭발은 제외)</p> <p>셋째 : 소화시설 또는 이와 동등의 효과가 있는 물건을 이용할 필요가 있어야 한다.</p>
674~674p	개념,공식-설명	「화재조사 보고 및 규정」 소방활동구역의 설정 및 현장보존(제 40조)	「화재조사 및 보고규정」 소방활동구역의 설정 및 현장보존(제 40조)

위치	오류유형	수정 전	수정 후
675~675p	개념,공식-설명	수정 전	
		수정 후	<p data-bbox="496 1209 1114 1254">긴급상황보고(화재조사 보고 및 규정 제45조)</p> 

위치	오류유형	수정 전	수정 후
676~676p	개념,공식-설명	수정 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 화재조사 시점은 소화활동과 동시에 실시되어야 한다고 규정하고 있으며, 여기에서 소화활동의 개념에는 소방기관에서 화재발생을 인지한 때(신고접수시점 또는 화재각지시점), 출동도중 정보수집, 현장도착시 정보수집, 진화단계, 진화정리단계 등을 포함하는 개념이다. ■ 따라서 “소화활동과 동시” 라는 것은 현장진화단계의 개념이 아니라 신고접수시점으로 보는 것이 타당하다 할 수 있다. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 화재조사 및 보고규정 제38조 조사자는 화재의 각지와 동시에 조사활동을 개시하여야 한다. 13년 기사 </div>
		수정 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 화재조사 시점 : 소화활동과 동시라는 것은 현장진화단계의 개념이 아니라 화재발생 사실을 인지함과 동시로 보는 것이 타당하다. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 화재조사 및 보고규정 제38조(조사의 개시) 조사관은 화재발생 사실을 인지함과 동시에 조사활동을 시작하여야 한다. 13년 </div>
687~687p	개념,공식-설명	수정 전	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> ③ 질문(제24조) 14년 기사 </div>
		수정 후	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> ③ 질문(제23조) 14년 기사 </div>
694~694p	개념,공식-설명	조사자는 화재의 각지와 동시에 조사활동을 개시하여야 한다.	조사관은 화재발생 사실을 인지함과 동시에 조사활동을 시작하여야 한다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후
698~698p	개념, 공식-설명	<p>① 긴급 상황보고에 해당하는 화재 : 화재 각지로부터 15일 이내, 다만, 화재의 정확한 조사를 위하여 조사기간이 필요한 때는 총 30일 이내</p> <p>② 긴급 상황보고 대상 이외의 일반화재 : 화재 각지로부터 10일 이내</p> <p>③ 상기 조사기간을 초과하여 조사가 필요한 경우 : 그 사유를 사전보고 후 추가 조사를 할 수 있다.</p>	<p>① 긴급 상황보고에 해당하는 화재 : 화재 인지로부터 30일 이내, 화재의 정확한 조사를 위해 필요한 경우 총 50일 이내</p> <p>② 긴급 상황보고 대상 이외의 일반화재 : 화재 인지로부터 15일 이내</p> <p>③ 상기 조사기간을 초과하여 조사가 필요한 경우 : 그 사유를 사전보고 후 추가조사</p> <p>④ 감정기관에 감정의뢰 시 : 감정결과서를 받은 날로부터 10일 이내</p>
787~787p 번호 : 26	문제-본문	<p>26 다음 중 「화재조사 및 보고규정」에 따른 화재조사의 시기로 가장 적합한 것은 ?</p> <p>① 상황실에 화재각지와 동시</p> <p>② 소방서에서 화재출동한 시점</p> <p>③ 화재현장에 조사자가 도착한 시점</p> <p>④ 화재현장에서 소화활동과 동시</p> <p>정답) ①</p> <p>해설) 「화재조사 및 보고규정」 제38조 : 조사자는 화재의 각지와 동시에 조사활동을 개시하여야 한다.</p>	<p>26 다음 중 「화재조사 및 보고규정」에 따른 화재조사의 시기로 가장 적합한 것은 ?</p> <p>① 화재발생 사실을 인지함과 동시</p> <p>② 소방서에서 화재출동한 시점</p> <p>③ 화재현장에 조사자가 도착한 시점</p> <p>④ 화재현장에서 소화활동과 동시</p> <p>정답) ①</p> <p>해설) 화재조사 및 보고규정 제38조(조사의 개시) 조사관은 화재발생 사실을 인지함과 동시에 조사활동을 시작하여야 한다.</p>
791~791p 번호 : 38	해설	해설] 긴급상황보고(화재조사 보고 및 규정 제45조)	해설] 긴급상황보고(화재조사 및 보고규정 제45조)

위치	오류유형	수정 전	수정 후
796~796p 번호 : 59	문제-본문	59번 문제	<p>59 소방서장은 긴급상황보고에 해당하는 화재를 화재조사서류를 작성하여 화재조사결과를 몇 일 이내에 소방본부장에게 보고하고 기록·유지하여야 하는가?</p> <p>① 7일 ② 10일 ③ 15일 ④ 30일</p> <p>정답) ④</p> <p>해설) 조사결과보고</p> <p>서장은 화재조사의 진행상황을 수시 보고하여야 하며, 조사결과를 각 화재별로 각 호의 규정에 의하여 본부장에게 보고하고 기록유지 하여야 한다.</p> <p>① 긴급 상황보고에 해당하는 화재 : 화재 인지로부터 30일 이내, 화재의 정확한 조사를 위해 필요한 경우 총 50일 이내</p> <p>② 긴급 상황보고 대상 이외의 일반화재 : 화재 인지로부터 15일 이내</p> <p>③ 상기 조사기간을 초과하여 조사가 필요한 경우 : 그 사유를 사전보고 후 추가조사</p> <p>④ 감정기관에 감정의뢰 시 : 감정결과서를 받은 날로부터 10일 이내</p>
796~796p 번호 : 60	문제-본문	60번 문제	<p>60 「화재조사 및 보고규정」에 따른 조사결과보고에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?</p> <p>① 보고의무는 소방서장이다.</p> <p>② 소방서장은 화재진행사항을 수시보고 할 필요가 없다.</p> <p>③ 조사기간을 초과하여 조사가 필요한 경우 그 사유를 사전보고 후 추가 조사를 할 수 있다.</p> <p>④ 긴급상황보고에 해당되는 화재의 보고기간은 화재인지로부터 30일 이내이다.</p> <p>정답) ②</p>

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.